



Consiglio di Bacino dell'Ambito
BACCHIGLIONE

Determinazione del Direttore

N. DI REG.: 30

N. DI PROT.: 1469

OGGETTO: VIACQUA S.p.A. – “COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NELLE LATERALI DI VIALE CRICOLI IN COMUNE DI VICENZA (VI) - II STRALCIO” – (N. 64/2026 ELENCO). APPROVAZIONE FINALE PROGETTO DEFINITIVO IN CONFERENZA DI SERVIZI.

Data di esecutività: **30.07.2026**

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e ss.mm.ii., con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati, e affidando a nuovi Enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d’Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/2006, che nella Parte III detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l’adduzione, la distribuzione e l’erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, prevedendo che gli enti locali, attraverso le Autorità d’Ambito Territoriali Ottimali, svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;
- la Legge Regionale n. 27 del 7 novembre 2003, così come modificata dalla Legge Regionale n. 17 del 20 luglio 2007, che detta la disciplina in materia di lavori pubblici di interesse regionale, attribuendo all’Autorità d’Ambito la competenza di approvazione dei progetti, preliminari e definitivi, concernenti i lavori del Servizio Idrico Integrato, definendoli come lavori pubblici di interesse regionale;
- il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (Testo Unico Espropriazioni) che disciplina l’espropriazione dei beni immobili, o di diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

RICHIAMATA infine la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione in data 24.06.2013 e registrata in data 26.09.2013 presso l’Agenzia delle Entrate Vicenza 2, con la quale si è costituito il “Consiglio di Bacino Bacchiglione”;

PRESO ATTO che il Gestore Viacqua S.p.A. ha presentato in data 29.03.2023 ns. prot. n. 562 il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’opera “*Completamento della rete fognaria nelle laterali di viale Cricoli in Comune di Vicenza (VI)*” composto dagli elaborati depositati agli atti;

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 35 di reg. del 28.04.2023 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui sopra:

- delegando al Gestore Viacqua S.p.A., ai sensi dell’art. 6, comma 8, del T.U. espropriazioni, i poteri espropriativi relativamente agli adempimenti necessari all’avviso di avvio del procedimento e alla nomina del responsabile del procedimento, da espletarsi nel periodo temporale tra l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e l’approvazione del progetto definitivo (T.U. espropriazioni);
- sospendendo l’efficacia della delega di cui al punto precedente, fino all’approvazione da parte del Comune di Vicenza (VI), della relativa variante allo strumento urbanistico vigente del Comune stesso, per quanto riguarda le porzioni di aree da espropriare;

ATTESO che in sede di approvazione del relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato verificato che l’opera in progetto:

- è conforme alle previsioni del Piano d’Ambito vigente;

- si sviluppa su suolo pubblico e su aree private da assoggettare a servitù e in parte da espropriare (per la realizzazione del nuovo impianto di sollevamento fognario);
- ha importo complessivo pari a € 800.000,00, finanziato interamente dalla tariffa del S.I.I.;
- prevede sostanzialmente la posa di nuove condotte di fognatura nera in zone ancora sprovviste del servizio in Comune di Vicenza (VI), lungo alcune laterali di Viale Cricoli;
- si pone l'obiettivo di dismettere scarichi di reflui su corsi d'acqua superficiali previo trattamento con vasche imhoff private ove presenti, eliminando pertanto le problematiche igienico-sanitarie e ambientali;
- è eligibile ai fini tariffari;

PRESO ATTO che, a seguito dell'entrata in vigore della l'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 127 del 30.06.2016, i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti devono essere approvati dai Consigli di Bacino che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo presentato dal Gestore Viacqua S.p.A. in data 27.01.2025 ns. prot. n. 116 relativo all'opera "*Completamento della rete fognaria nelle laterali di Viale Cricoli in Comune di Vicenza (VI) - I stralcio*" composto dagli elaborati depositati agli atti;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 21 di reg. del 02.04.2025 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo presentato in data 27.01.2025 a seguito dell'esperimento della procedura della Conferenza di Servizi;

ATTESO che in sede di approvazione del progetto definitivo-esecutivo di cui sopra è stato verificato che l'opera in progetto:

- si sviluppa interamente su suolo pubblico (compresa la nuova ubicazione dell'impianto di sollevamento fognario inizialmente prevista in area privata da espropriare);
- rappresenta un primo stralcio delle opere complessive previste nel relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con la citata deliberazione n. 35/2023;
- ha importo complessivo pari a € 800.000,00, finanziato interamente dalla tariffa del S.I.I.;
- prevede sostanzialmente la posa di nuove condotte di fognatura nera in zone ancora sprovviste del servizio in Comune di Vicenza (VI), lungo alcune laterali di Viale Cricoli;
- si pone l'obiettivo di dismettere scarichi di reflui su corsi d'acqua superficiali previo trattamento con vasche imhoff private ove presenti, eliminando pertanto le problematiche igienico-sanitarie e ambientali;

PRESO ATTO che l'importo delle opere previste nel primo stralcio approvato risulta pari all'importo delle opere complessive, a seguito dell'aggiornamento delle voci del quadro economico dovuto alla pubblicazione del nuovo Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici 2024 e ad un maggior grado di dettaglio della progettazione definitiva-esecutiva;

VISTO il progetto definitivo presentato dal Gestore Viacqua S.p.A. in data 26.05.2026 ns. prot. n. 1106 relativo all'opera "*Completamento della rete fognaria nelle laterali di Viale Cricoli in Comune di Vicenza (VI) - II stralcio*" composto dagli elaborati depositati agli atti;

PRESO ATTO che il presente progetto definitivo rappresenta il secondo stralcio delle opere complessive previste nel relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica;

PRESO ATTO che con nota ns. prot. n. 1111 del 26.05.2026 lo scrivente Ente nella figura del Responsabile del Procedimento, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata

e in modalità asincrona per l'approvazione del progetto definitivo in oggetto, invitando a trasmettere i propri pareri i seguenti Enti:

- Comune di Vicenza;
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- V Reti S.r.l.;
- Terna Rete Italia S.p.A.;
- Magis S.p.A.;
- Telecom Italia S.p.A. – Servizio Assistenza Scavi;

VERIFICATO che l'importo delle opere previste nel presente stralcio (pari a € 400.000,00) sommato all'importo delle opere previste nel I stralcio (pari a € 800.000,00), comporta un aumento dell'importo complessivo delle opere rispetto a quanto previsto nel relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, portando la spesa complessiva da € 800.000,00 € a € 1.200.000,00, a seguito dell'aggiornamento delle voci del quadro economico dovuto alla pubblicazione del nuovo Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici e ad un maggior grado di dettaglio della progettazione definitiva, non modificando tuttavia natura, finalità e caratteristiche prestazionali dell'opera;

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 23 di reg. del 17.07.2026 con la quale è stato approvato il progetto definitivo di cui sopra, a seguito delle modifiche economiche apportate in sede di progettazione definitiva del secondo stralcio;

PRESO ATTO che entro i termini stabiliti nella citata nota di indizione della Conferenza di Servizi prot. n. 1111 del 26.05.2026, è pervenuta una richiesta di integrazioni da parte del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con nota ticket n. 2026052905338232 del 05.06.2026, alla quale ha fatto seguito la ns. nota di riscontro prot. n. 1310 del 01.07.2026;

CONSIDERATO che il giorno 29.07.2026 è scaduto il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

DATO ATTO che entro il termine perentorio succitato hanno reso le proprie determinazioni le seguenti amministrazioni coinvolte:

- V Reti con nota codice n. 26063 del 10.06.2026 (acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 1212 del 15.06.2026), con la quale viene rilasciato il parere favorevole per la realizzazione delle opere in progetto con alcune precisazioni/prescrizioni;
- la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. n. 21128-P del 30.06.2026 (acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 1309 del 30.06.2026), con la quale viene rilasciato il parere favorevole con prescrizioni per quanto attiene alla tutela archeologica;
- Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. n. 100855 del 17.07.2026 (acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 1389 del 20.07.2026), con la quale si comunica la presenza di un impianto in gestione o di proprietà del gruppo Terna S.p.A. in prossimità delle aree oggetto di intervento;

CONSTATATO che dall'esame istruttorio le prescrizioni contenute nei pareri trasmessi dalle amministrazioni coinvolte, pur non comportando modifiche tecnico-economiche sostanziali al progetto definitivo in oggetto, dovranno essere accolte a livello di progettazione esecutiva, senza tuttavia apportare modifiche sostanziali al progetto definitivo in oggetto, né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista economico, e che pertanto sussistono i presupposti autorizzatori per la realizzazione delle opere previste nel progetto definitivo in oggetto;

PRESO ATTO pertanto che in esito ai lavori della Conferenza di Servizi in modalità semplificata e asincrona è stato espresso parere favorevole sull'approvazione del progetto definitivo *“Completamento della rete fognaria nelle laterali di Viale Cricoli in Comune di Vicenza (VI) - II stralcio”*;

RITENUTO opportuno formalizzare la chiusura del procedimento relativo alla Conferenza di Servizi, approvando le risultanze della stessa;

PRESO ATTO altresì con la stessa nota di trasmissione del progetto definitivo, il Gestore Viacqua S.p.A. ha comunicato che a seguito dell'invio della comunicazione di avviso della procedura espropriativa alle ditte interessate, non sono pervenute osservazioni da parte delle stesse entro i termini stabiliti dal D.P.R. n. 327/2001;

VERIFICATO che l'opera in progetto:

- è conforme alle previsioni del Piano d'Ambito vigente;
- rappresenta il secondo stralcio delle opere complessive previste nel relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con la citata deliberazione n. 35/2023;
- si sviluppa su suolo pubblico e su aree private da asservire;
- ha importo complessivo pari a € 400.000,00, finanziato interamente dalla tariffa del S.I.I., attingendo i maggiori oneri economici non previsti dal capitolo F02 “Estensione e completamento reti fognarie su tutto il territorio e dismissione impianti di depurazione” del Piano Interventi di Viacqua S.p.A. per il periodo 2024-2036;
- prevede sostanzialmente la posa di nuove condotte di fognatura nera in zone ancora sprovviste del servizio in Comune di Vicenza (VI), lungo alcune laterali di Viale Cricoli;
- si pone l'obiettivo di dismettere scarichi di reflui su corsi d'acqua superficiali previo trattamento con vasche imhoff private ove presenti, eliminando pertanto le problematiche igienico-sanitarie e ambientali;
- è eligibile ai fini tariffari;

VERIFICATO altresì che il quadro economico di spesa generale delle opere in progetto risulta articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE		
Il progetto in esame prevede il seguente quadro economico di spesa:		
IMPORTO DI PROGETTO		
LAVORI A CORPO	€	-
LAVORI A MISURA	€	265.292,08
LAVORI IN ECONOMIA	€	7.243,76
TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI AD OFFERTA	€	272.535,84
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€	23.410,56
Economie non ribassabili	€	4.053,60
A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	€	300.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B 1.1) Lavori e forniture in diretta amministrazione	€	-

B 2) Indagini:		
B 2.1) Indagini geologiche e ambientali	€	1.000,00
B 2.2) Accertamenti (saggi, georadar, videoispezioni, ...)	€	5.000,00
B 2.3) Assistenza archeologica allo scavo	€	4.820,22
B 2.4) Rilievi	€	-
	Totale	€ 10.820,22
B 3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
B 4) Imprevisti	€	25.146,65
B 5) Acquisizione aree o immobili, danni e servitù	€	13.000,00
B 6) Incentivi di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016	€	-
B 7) Spese tecniche:		
B 7.1) Progettazione, piano particellare e Piano di sicurezza in fase di progettazione	€	
B 7.2) Direzione lavori, sorveglianza, contabilità e liquidazione e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	
	Totale	€ 33.033,13
B 8) Spese per attività di consulenza o supporto	€	3.000,00
B 9) Spese per commissioni giudicatrici	€	-
B 10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-
B 11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili	€	-
B 12) Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico	€	-
B 13) Aggiornamenti prezziari RV	€	15.000,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA)	€	100.000,00
<u>TOTALE PROGETTO (A + B)</u>	€	<u>400.000,00</u>

CONSTATATO che l'importo complessivo dell'opera ammonta a € 400.000,00, finanziato interamente dalla tariffa del S.I.I.;

VERIFICATO che, rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con la citata deliberazione n. 35 di reg. del 28.04.2023, risulta variato l'importo complessivo di progetto come somma del I e II stralcio, portando la spesa complessiva da € 800.000,00 a € 1.200.00,00, a seguito dell'aggiornamento delle voci del quadro economico dovuto alla pubblicazione del nuovo Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici e ad un maggior grado di dettaglio della progettazione definitiva, ma non risultano tuttavia modificati natura, finalità e caratteristiche prestazionali dell'opera, come più dettagliatamente illustrato nell'allegata scheda istruttoria;

VISTA la scheda istruttoria redatta dal tecnico incaricato dell'Ente che ha proceduto all'esame nel merito del progetto definitivo, verificandone la congruità dell'importo complessivo in relazione alle opere previste;

DATO ATTO che la valutazione tecnica espressa dall'istruttore incaricato dell'Ente, e allegata al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, risulta positiva;

RITENUTO il progetto definitivo in parola meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario;

RITENUTO opportuno dichiarare la pubblica utilità dell'opera in progetto, ai sensi del T.U. Espropriazioni;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante le norme del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
- il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 ("Testo Unico Espropriazioni");
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ("Nuovo Codice dei contratti pubblici e delle concessioni");
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici");
- la L.R. 27.04.2012 n. 17, che ha affidato le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito ai Consigli di Bacino;
- la Convenzione registrata presso l'Agenzia delle Entrate Vicenza 2 in data 26.09.2013, con la quale si è costituito il "Consiglio di Bacino Bacchiglione";
- la Deliberazione n. 11 di reg. del 28.09.2007 con la quale l'Assemblea d'Ambito ha affidato il S.I.I. al Gestore Acque Vicentine S.p.A. (ora Viacqua S.p.A.) fino al 31.12.2026;
- la Deliberazione n. 4 di reg. del 16.04.2019 con la quale l'Assemblea d'Ambito ha prorogato l'affidamento della gestione del S.I.I. al Gestore Viacqua S.p.A. fino al 31.12.2036;

D E T E R M I N A

1. di approvare, sotto il profilo tecnico-amministrativo-finanziario, per le ragioni esposte in narrativa, il progetto definitivo presentato dal gestore Viacqua S.p.A. in data 26.05.2026 ns. prot. n. 1106 relativo all'opera "*Completamento della rete fognaria nelle laterali di Viale Cricoli in Comune di Vicenza (VI) - Il stralcio*", composto dagli elaborati depositati agli atti, a seguito dell'esperimento della procedura di Conferenza di Servizi;
2. di dare atto che:
 - l'opera è conforme alle previsioni del Piano d'Ambito vigente;
 - il progetto rappresenta il secondo stralcio delle opere complessive previste nel relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con la citata deliberazione n. 35/2023;
 - l'opera si sviluppa su suolo pubblico e su aree private da asservire;
 - l'importo complessivo dell'opera ammonta a € 400.000,00, finanziato interamente dalla tariffa del S.I.I., attingendo i maggiori oneri economici non previsti dal capitolo F02 "Estensione e completamento reti fognarie su tutto il territorio e dismissione impianti di depurazione" del Piano Interventi di Viacqua S.p.A. per il periodo 2024-2036;
 - il progetto prevede sostanzialmente la posa di nuove condotte di fognatura nera in zone ancora sprovviste del servizio in Comune di Vicenza (VI), lungo alcune laterali di Viale Cricoli;
 - l'opera si pone l'obiettivo di dismettere scarichi di reflui su corsi d'acqua superficiali previo trattamento con vasche imhoff private ove presenti, eliminando pertanto le problematiche igienico-sanitarie e ambientali;
 - l'opera è eligibile ai fini tariffari;
 - la scheda istruttoria redatta dal tecnico incaricato dell'Ente è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto altresì che per il presente progetto definitivo sono state acquisite le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere a seguito dei lavori della Conferenza di Servizi, in osservanza al D.Lgs. 127/2016;
4. di approvare le risultanze della Conferenza di Servizi, anche ai fini della chiusura del procedimento;
5. di dare atto che il quadro economico del progetto in parola è articolato nel dettaglio come descritto in narrativa;
6. di dare atto altresì che la valutazione tecnica espressa dall'istruttore incaricato dell'Ente, e allegata al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, risulta positiva;
7. di dichiarare la pubblica utilità dell'opera avente per oggetto *“Completamento della rete fognaria nelle laterali di Viale Cricoli in Comune di Vicenza (VI) - II stralcio”*;
8. di delegare al Gestore Viacqua S.p.A. i poteri espropriativi relativamente agli adempimenti previsti dall'art. 17, comma 2, e dagli artt. 20 e ss. del T.U. Espropriazioni, fino al completamento della procedura espropriativa;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
10. di dare atto infine che per sopravvenute esigenze rimane in capo al Gestore Viacqua S.p.A. l'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni funzionali alla realizzazione degli interventi in oggetto;
11. di inoltrare il presente provvedimento completo delle determinazioni pervenute dalle amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi al Gestore del Servizio Idrico Integrato Viacqua S.p.A., al Comune di Vicenza, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, a V-Reti S.r.l., a Terna Rete Italia S.p.A., a MAGIS S.p.A. e a Telecom Italia S.p.A. – Servizio Assistenza Scavi.

Data, 30.07.2026

IL DIRETTORE

ing. Francesco Corvetti

Documento informatico firmato digitalmente

- ISTRUTTORIA -

TIPO DI PROGETTO: **Definitivo (n. 64/2026 elenco)**

N. prot.: **1106** Data di arrivo: **26.05.2026**

TITOLO: **“Completamento della rete fognaria nelle laterali di Viale Cricoli in Comune di Vicenza (VI) - Il stralcio”**

Importo complessivo dell'opera (€): **400.000,00**

A) Generalità

A.1 Gestore del Servizio Idrico Integrato: Viacqua S.p.A.

A.2 Area di intervento (indicare il/i Comune/i interessato/i e Provincia/e): Vicenza (VI).

B) Caratteristiche tecniche

B.1 Settore del S.I.I. in cui si inserisce l'opera:

Acquedotto ☐

Fognatura ☒

Depurazione ☐

B.2 Descrizione dell'opera:

Stato di fatto:

Le opere previste nel presente progetto definitivo consistono nella posa di opportune condotte di fognatura nera in Comune di Vicenza (VI), al fine di dotare le abitazioni esistenti lungo alcune laterali di Viale Cricoli di rete fognaria.

Allo stato attuale, la zona interclusa tra il fiume Astichello, Viale Cricoli e Strada di Saviabona in Comune di Vicenza, risulta sprovvista di rete di fognaria; i reflui prodotti, vengono fatti confluire su vasche imhoff private, con successivo scarico dell'effluente chiarificato su terreno mediante sub-irrigazione o sul torrente Astichello.

L'assenza di rete fognaria, comporta disagi alla popolazione residente, in quanto è fonte di problematiche di tipo igienico-sanitarie e ambientali.

Pertanto, con l'intervento in progetto verrà esteso il servizio di fognatura pubblico in zone ancora sprovviste, con collettamento dei reflui prodotti a depurazione, eliminando gli scarichi dei reflui su terreno o su corso d'acqua superficiale.

Le opere in progetto rappresentano il II stralcio delle opere complessive previste nel relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica; le opere relative al I stralcio, approvate con determinazione del Direttore n. 21 di reg. del 02.04.2025 a seguito dell'esperimento della Conferenza di Servizi per un importo pari a € 800.000,00, prevedevano la posa delle condotte di fognatura nera e del relativo impianto di sollevamento per un'estesa complessiva pari a circa 500 m.

Stato di progetto:

Nel presente progetto definitivo è prevista la posa delle nuove condotte di fognatura nera in Comune di Vicenza lungo le laterali di Viale Cricoli a completamento di quanto previsto nel relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con la citata deliberazione n. 35/2023. In particolare le opere in progetto possono essere così descritte:

- posa di una nuova condotta di fognatura nera a gravità in PVC DN 250 mm lungo la laterale di Viale Cricoli posta ad ovest in prossimità del torrente Astichello (agglomerato di Case Gramola), a partire dall'altezza del varco di proprietà privata sino a Case Gramola, per un'estesa complessiva pari a circa 160 m (tratti P01-P05 e P00-P03), in continuazione del tratto previsto nel I stralcio definitivo;
- posa di una nuova condotta di fognatura nera a gravità in PVC DN 250 mm lungo la laterale est di viale Cricoli in proprietà privata (civici 32D-32F-32G), sino all'intersezione di quest'ultima laterale con Viale Cricoli, per un'estesa complessiva pari a circa 120 m (tratto P15-P20), in continuazione del tratto previsto nel I stralcio definitivo;
- conversione dell'attuale rete di fognatura mista presente lungo i civici 32D-32F-32G in rete di raccolta delle acque meteoriche e convogliamento di quest'ultima nella rete di acque meteoriche presente lungo Viale Cricoli;
- realizzazione dei nuovi allacci fognari e dei collegamenti alle condotte fognarie esistenti confluenti a depurazione.

Le nuove condotte di fognatura nera convoglieranno i reflui neri raccolti verso il nuovo impianto di sollevamento fognario e quindi nella rete fognaria comunale di via Mora confluyente al depuratore intercomunale di Vicenza-Casale; complessivamente, si prevede pertanto la posa di circa 280 m di nuove condotte di fognatura nera.

Le opere in progetto, che rappresentano il secondo stralcio di quanto previsto nel relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, si sviluppano su suolo pubblico e su aree private da asservire; pertanto è necessario procedere secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 327/2001.

Il quadro economico di spesa delle opere in progetto risulta articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA GENERALE		
Il progetto in esame prevede il seguente quadro economico di spesa:		
IMPORTO DI PROGETTO		
LAVORI A CORPO	€	-
LAVORI A MISURA	€	265.292,08
LAVORI IN ECONOMIA	€	7.243,76
TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI AD OFFERTA	€	272.535,84
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€	23 410,56
Economie non ribassabili	€	4.053,60
A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	€	300.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B 1.1) Lavori e forniture in diretta amministrazione	€	-
B 2) Indagini:		
B 2.1) Indagini geologiche e ambientali	€	1.000,00
B 2.2) Accertamenti (saggi, georadar, videoispezioni, ...)	€	5.000,00
B 2.3) Assistenza archeologica allo scavo	€	4.820,22
B 2.4) Rilievi	€	-

	Totale	€	10.820,22
B 3) Allacciamenti ai pubblici servizi		€	-
B 4) Imprevisti		€	25.146,65
B 5) Acquisizione aree o immobili, danni e servitù		€	13.000,00
B 6) Incentivi di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016		€	-
B 7) Spese tecniche:			
B 7.1) Progettazione, piano particellare e Piano di sicurezza in fase di progettazione		€	
B 7.2) Direzione lavori, sorveglianza, contabilità e liquidazione e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		€	
	Totale	€	33.033,13
B 8) Spese per attività di consulenza o supporto		€	3.000,00
B 9) Spese per commissioni giudicatrici		€	-
B 10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€	-
B 11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili		€	-
B 12) Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico		€	-
B 13) Aggiornamenti prezzari RV		€	15.000,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (I.V.A. ESCLUSA)		€	100.000,00
<u>TOTALE PROGETTO (A + B)</u>		€	<u>400.000,00</u>

EVENTUALI DIFFORMITA' COL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (n. 24/2023)

Il relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato dal Consiglio di Bacino

Bacchiglione?:

Sì ☒

No ☐

Note: Il relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica globale è stato approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 35 di reg. del 28.04.2023.

Esistono difformità tecniche sostanziali dal progetto di fattibilità tecnica ed economica?: Sì ☐ No ☒

Note:

Esistono difformità nell'importo complessivo rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica?:

Sì ☒

No ☐

Note: Il presente progetto definitivo rappresenta il secondo stralcio del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con la citata deliberazione n. 35/2023; l'importo complessivo delle opere come somma del primo e secondo stralcio, pari a € 1.200.000,00, risulta in aumento di € 400.000,00 rispetto all'importo del relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica globale, a seguito dell'aggiornamento delle voci del quadro economico dovuto alla pubblicazione del nuovo Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici e ad un maggior grado di dettaglio della progettazione definitiva.

L'OPERA È INTERESSATA DA ESPROPRI/SERVITU'/OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Sì ☒	☒ <i>è presente la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio;</i>
	☐ <i>non è presente la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio;</i>
No ☐	

Note:

È STATO EFFETTUATO LO SCREENING PROPEDEUTICO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA DIR. 92/43/CEE?:

☒ Sì	☒ <i>è stato eseguito all'interno del progetto di fattibilità tecnica ed economica;</i>					
	☒ <i>è stato eseguito all'interno del progetto definitivo</i>					
☐ No	È necessaria la Valutazione di Incidenza ai sensi della Dir. 92/43/CEE?:					
	<table border="0"><tr><td>☐ Sì</td><td>☐ <i>è stata eseguita;</i></td></tr><tr><td></td><td>☐ <i>non è stata eseguita;</i></td></tr><tr><td>☒ No</td><td></td></tr></table>	☐ Sì	☐ <i>è stata eseguita;</i>		☐ <i>non è stata eseguita;</i>	☒ No
☐ Sì	☐ <i>è stata eseguita;</i>					
	☐ <i>non è stata eseguita;</i>					
☒ No						

Tutto ciò premesso, il Tecnico incaricato del Consiglio di Bacino Bacchiglione

RITIENE

Il progetto in esame

MERITEVOLE ☒

NON MERITEVOLE ☐

di approvazione, sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario.

Padova, 30 luglio 2026

Istruttore: F.to Ing. Marco Pagliarin

ELENCO ELABORATI

1	Relazione generale
2	Relazione specialistica: calcolo di dimensionamento idraulico
3	Relazione geologica e caratterizzazione geotecnica e sismica
4	Indagine ambientale
5	Relazione di fattibilità ambientale
6	Analisi storico-documentale per la valutazione del rischio bellico
7	Relazione archeologica
8	Dichiarazione di non necessità della VINCA (DGRV 1400/2017) – Allegato E
9	Dichiarazione di non necessità della VINCA (DGRV 1400/2017) – Allegato Tecnico- Cartografico
10	Documentazione fotografica
11	Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
12	Elenco prezzi unitari
13	Analisi nuovi prezzi unitari
14	Computo metrico estimativo
15	Quadro economico della spesa
16	Cronoprogramma dei lavori
17	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
18	Aggiornamento delle prime indicazioni per la redazione del piano di sicurezza
19	Piano particellare delle occupazioni e degli espropri
20	Planimetrie di inquadramento
21	Estratto degli strumenti di pianificazione territoriale
22	Planimetria catastale
23	Schema generale della rete di fognatura
24	Planimetria di rilievo
25	Libretto di campagna
26	Planimetria generale di progetto
27	Planimetria di posa e profili longitudinali – Quadro A
28	Planimetria di posa e profili longitudinali – Quadro B
29	Planimetria di posa e profili longitudinali – Quadro C
30	Sezioni trasversali
31	Particolari risoluzione interferenze – Quadro A
32	Particolari risoluzione interferenze – Quadro B
33	Planimetria delle aree asfaltabili
34	Particolari costruttivi
35	Planimetria delle aree oggetto di indagine georadar

	CONFERENZA DEI SERVIZI	Cod.: 26063
		Rev.: 00
	PARERE	Emissione: 10/06/2026
		Pag.: 1/2
OGGETTO: Procedimento di approvazione del Progetto Definitivo: "Completamento della rete fognaria nelle laterali di Viale Cricoli in Comune di Vicenza (VI) - Il stralcio"		

V-Reti S.p.A., che si esprime per proprio conto per i servizi energia elettrica (EE) e gas, visionato il materiale ricevuto con PEC del 29/05/2026, esprime il proprio

parere favorevole

alla realizzazione delle opere in progetto, condizionato al rispetto delle seguenti precisazioni/prescrizioni di carattere generale:

- Si raccomanda di prestare molta attenzione nelle fasi di scarifica, in quanto alcuni sottoservizi potrebbero essere posizionati già alla profondità di 40 cm estradosso;
- In tutti i casi non dovrà essere posto sulla verticale delle condotte gas, polifore per energia elettrica, polifore per fibre ottiche e condotte del teleriscaldamento alcun manufatto (pozzetti, plinti, caditoie, cartelli stradali, ecc.);
- Si dovrà prestare attenzione durante la fase di infissione di guard-rail, paletti o di altri manufatti nel terreno alla presenza di sottoservizi;
- La posizione indicata in planimetria si riferisce all'asse del sottoservizio con tolleranza planimetrica di +/- 20 cm;
- Ricordiamo che le infrastrutture sono in continuo aggiornamento e pertanto alcuni sottoservizi potrebbero essere modificati nel tempo sia planimetricamente che altimetricamente in più ed in meno rispetto all'immagine allegata.
- Durante le lavorazioni si deve prestare molta attenzione alle linee aeree ed al rispetto della normativa antinfortunistica D.Lgs 81/2008;
- Le opere in progetto non devono indurre tensioni o deformazioni nelle condotte/canalizzazioni attraversate;
- In caso di modifiche sostanziali di quota del piano asfaltato, gli eventuali pozzetti rientranti nell'area di lavoro dovranno essere riportati ad una quota adeguata;
- Qualora le nuove infrastrutture o l'area d'influenza degli scavi interferissero con tubazioni, canalizzazioni o pozzetti esistenti, deve esserne previsto il preventivo spostamento in posizione congrua, con costi a carico del richiedente.
- Dovrà essere comunicata con congruo anticipo la data di inizio dei lavori in progetto (indicativamente una settimana prima), in modo tale che V-Reti possa, per tramite dei propri tecnici, organizzare la supervisione dei lavori.

Per quanto concerne la **rete di distribuzione del gas** si rammenta che:

- Ogni lavorazione dovrà essere realizzata nel rispetto della norma UNI 10576 (*Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo*). Dovrà essere garantita la distanza minima di 0.30 m tra le condotte gas in bassa pressione e qualsiasi manufatto non in pressione (0,50 m in caso di condotte gas in media pressione).

Per quanto concerne la **rete di distribuzione dell'energia elettrica** si rammenta che:

- I nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che non è consentito svolgere lavori in prossimità di linee elettriche a distanze inferiori ai limiti di legge (rif. *D.Lgs n. 81/08 - art. 83*). In caso di rinvenimento di polifore per energia elettrica dovranno essere interrotte tutte le operazioni e richiesto il fuori servizio delle linee elettriche, con relativi costi a carico del richiedente.

0001212/26 - 15/06/2026

Consiglio di Bacino Bacchiglione
Cod. Classifica



Infine, si desidera comunicare che, nell'ambito del presente progetto, V-Reti S.p.A. intende potenziare le rispettive infrastrutture nell'area in oggetto, mediante la posa di alcune condotte e cavidotti da realizzare contestualmente alla rete fognaria.

Le suddette infrastrutture da posare sono costituite da:

- Condotte gas in bassa pressione (BP);
- Cavidotti elettrici interrati in media tensione (MT).

Si allega alla presente una planimetria indicativa che riporta sinteticamente il posizionamento delle nuove condotte/canalizzazioni sopraelencate.


Allegati:

- 26063_PE_T01_00 (planimetria sottoservizi di progetto oggetto di integrazione)

Il Direttore
Area Progettazione e Direzione Lavori
ing. Roberto Bottin

ROBERTO
BOTTIN
11.06.2026
14:41:54
GMT+02:00



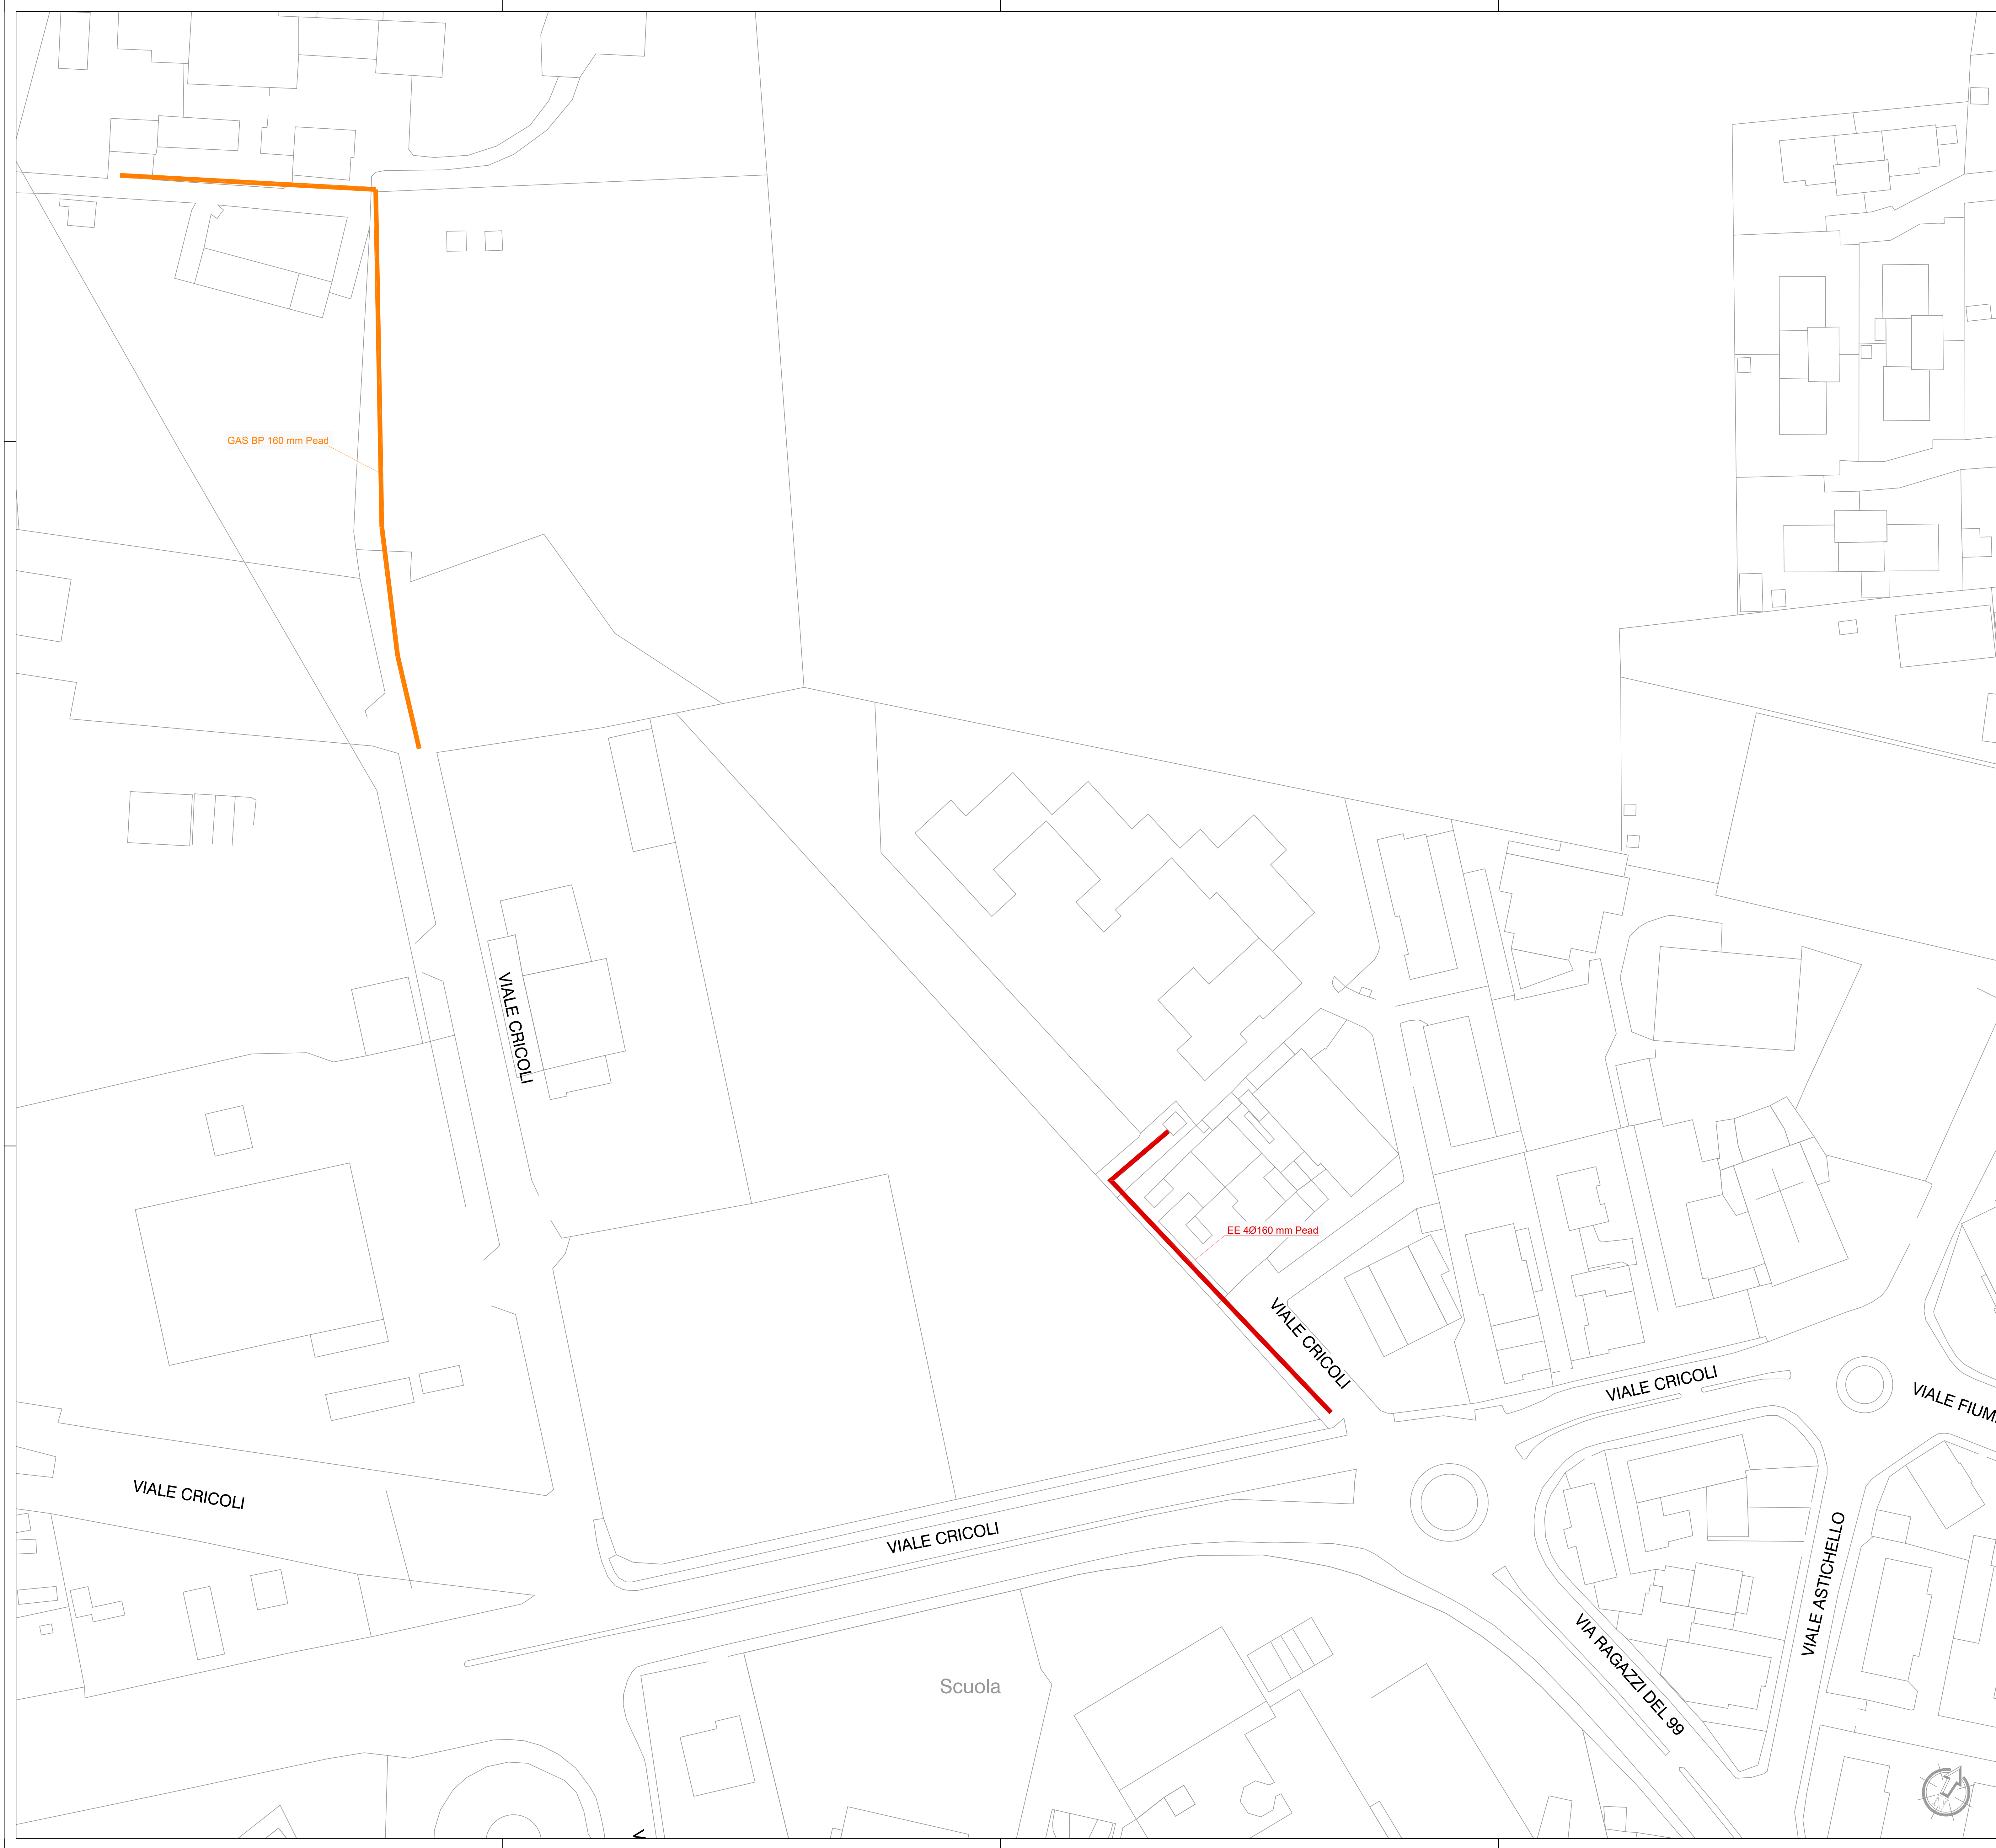

LEGENDA

CONDOTTA GAS B.P. DN 160 Pead DI PROGETTO

RETE ELETTRICA 4 Ø160 Pead DI PROGETTO

RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO
SOTTOSERVIZI NEL COMUNE DI VICENZA
VIALE CRICOLI
2° STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

PLANIMETRIA DI PROGETTO									
3									
2									
1									
0	10/06/2020	EMISSIONE	C. DE BENEDETTI	A. MONACCHI	R. BOTTI				
REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	VERIFICA TECNICA	VERIFICA SICUREZZA	APPROVATO		
SCALE:	1:500	PRG: 26663_PE_T01_00	TITOLI:	TITOLI:	TITOLI:	TITOLI:	TITOLI:		
PROGETTO ESECUTIVO DEL RISTRUTTURAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SOTTOSERVIZI NEL COMUNE DI VICENZA - VIALE CRICOLI - 2° STRALCIO					IL PROGETTISTA		ANNO	2026	
Progettazione/Direzione Lavori							PRATICA	001	
							ELABORATO	T01	
							COMUNE	VICENZA	

0001309/26 - 30/06/2026

Consiglio di Bacino Bacchiglione
Cod. Classifica*Ministero della cultura*
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Verona, data del protocollo

A Ato – Consiglio di Bacino dell'Ambito
Bacchiglione
atobacchiglione@legalmail.it

e p.c.

Alla Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale
sabap-vr-lag.corepacu@cultura.gov.it

Risposta al foglio prot. n. 1111/2026 del 26-05-2026

Pos.: Conferenza di Servizi

Prot. in entrata n. 0016828-A del 26-05-2026

Classifica 04.10.16

OGGETTO: VICENZA (VI). Viale Cricoli. Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i. per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento relativo al Procedimento di approvazione del Progetto Definitivo: "Completamento della rete fognaria nelle laterali di Viale Cricoli in Comune di Vicenza (VI) - II stralcio" Trasmissione parere di competenza.

Tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., art. 28, c. 4: *misure cautelari e preventive*. D. Lgs. 36/2023, art. 41, c. 4 e all. I.8: *Verifica preventiva dell'interesse archeologico*.

Prescrizioni per la tutela archeologica.

Vs. rif. : prot. 1111/2026 del 26-05-2026 Ditta: Viacqua S.p.A,

Con riferimento alla convocazione pervenuta tramite posta elettronica certificata il 26-05-2026 e acquisita in pari data al prot. n. 0016828-Adella Conferenza di Servizi specificata in oggetto;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i.;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57;

CONSIDERATO che l'intervento ricade in area della Parte III - Beni paesaggistici - del D.Lgs. n.42 del 2004;

VISTA la Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005;

RITENUTO che le caratteristiche delle opere di cui trattasi, così come desumibili dall'esame della documentazione pervenuta, non verrebbero ad arrecare pregiudizio alle zone tutelate interessate dall'intervento;

Tutto ciò richiamato e premesso per quanto di competenza ai sensi della della parte III – beni paesaggistici del D.Lgs. 42-2004 e s.m. e i.,

QUESTA SOPRINTENDENZA ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al progetto così come descritto negli elaborati pervenuti.

Per quanto concerne la tutela archeologica:

VISTO il D.P.C.M. n. 57 del 15/03/2024, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance";



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
Piazza San Fermo, 3/a - 37121 Verona - TEL. 045-80.50.111 - C.F. 80022500237 - IPA CER15H
PEO: sabap-vr@cultura.gov.it - PEC: sabap-vr@pec.cultura.gov.it - WEB: www.sabap-vr.cultura.gov.it

VISTO il D.P.C.M. n. 270 del 05/09/2024, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

VISTO il D.P.C.M. del 14/02/2022, recante “*Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione procedimenti semplificati*”;

VALUTATI i risultati delle indagini archeologiche preliminari contenuti nel *Documento di valutazione dell'interesse archeologico* redatto dalla dott.ssa C. Maccani, nel quale al progetto è stato attribuito un grado di rischio archeologico “alto”;

CONSIDERATO che l'area interessata dall'intervento a giudicare dalla documentazione disponibile, si inserisce in un comprensorio geografico in cui è nota l'intensa frequentazione antropica a partire dall'epoca neolitica;

TENUTO CONTO, inoltre, che recenti indagini archeologiche svolte all'incrocio tra viale Cricoli e le vaibilità secondarie per tuttavia realizzazione di un impianto di sollevamento per le acque nere hanno avuto esito negativo (archivio Sabap Vr-Ro_Vi);

QUESTA SOPRINTENDENZA RITIENE

che non sussistano le condizioni per avviare la seconda fase procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 7 e ss. dell'allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023.

Questa Soprintendenza esprime pertanto parere favorevole al progetto, ma prescrive, a scopo cautelativo e senza alcun onere a carico della Scrivente, l'assistenza archeologica agli scavi al fine di verificare l'eventuale emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che potranno dar luogo alla richiesta di ulteriori misure di tutela, allo scopo di permettere di valutare la compatibilità tra i resti archeologici eventualmente emersi e le opere in progetto od opportune soluzioni progettuali al fine di garantirne la tutela.

Si raccomanda di prevedere, in caso di rinvenimenti di stratificazioni archeologiche, tempi e risorse adeguati a garantire le necessarie indagini, ricordando altresì che eventuali rinvenimenti di particolare consistenza potrebbero richiedere varianti progettuali.

Entro sei mesi dalla fine delle attività di assistenza, sia in caso di presenza che assenza di rinvenimenti archeologici, dovrà essere consegnata la relativa documentazione tecnico-scientifica, che costituisce parte integrante dell'intervento.

Si rammenta che la direzione delle indagini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, compete allo scrivente Ufficio, a cui dovranno essere comunicati, con anticipo non inferiore a 10 giorni, la data di inizio delle attività e il nominativo degli archeologi professionisti incaricati.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Andrea Rosignoli

(firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento

Funzionario Architetto Felice Giuseppe Romano
AREA IV – UT Vicenza città

Il Responsabile dell'Istruttoria Tutela Archeologia

Funzionario Archeologo dott.ssa Giulia Pelucchini

Il Collaboratore all'Istruttoria

Ass. Tec. Annunziata Mariano

30/06/2026 - 20260630-0016828-Viale Cricoli_SecundoStradino_Area IV ass+pac.edt



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
Piazza San Fermo, 3/a - 37121 Verona - TEL. 045-80.50.111 - C.F. 80022500237 - IPA CER15H
PEO: sabap-vr@cultura.gov.it - PEC: sabap-vr@pec.cultura.gov.it - WEB: www.sabap-vr.cultura.gov.it



Rete Trasmissione
Nazionale
Dipartimento Trasmissione
Nord Est

Unità Impianti Dugale
Via Casalveghe, 37 Loc. Gazzolo
37040 Arcole (VR)

Spett.le
**CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE BACCHIGLIONE**
PEC: atobacchiglione@legalmail.it

OGGETTO:

Elettrodotto AT in cavi interrati a 132kV "VICENZA PACE – AIM MONTECROCETTA", cod. 23.820C1, in Viale Cricoli, in Comune di Vicenza.

1111/2026: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO: "COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NELLE LATERALI DI VIALE CRICOLI IN COMUNE DI VICENZA (VI) - II STRALCIO" - AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONTESTUALE INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX LEGGE 241/1990 E SS.MM.II.

Ci riferiamo alla convocazione della conferenza di servizi relativa al completamento della rete fognaria nelle laterali di Viale Cricoli, vs. prot. n. 1111/2026, ns. prot. GRUPPO TERNA/A20260073135 del 26.05.2026, per comunicare che nelle aree oggetto d'intervento, in Comune di Vicenza (VI), è presente un impianto in gestione o di proprietà del Gruppo Terna S.p.A.:

- Elettrodotto AT in cavi interrati a 132kV "VICENZA PACE – AIM MONTECROCETTA", cod. 23.820C1

Segnaliamo inoltre che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru o mezzi di sollevamento), costituisce pericolo mortale.

Distinti saluti.

Il Responsabile
Unità Impianti Dugale
Bassi ing. Cristiano Giovanni

0001389/26 – 20/07/2026

**Consiglio di Bacino Bacchiglione
Cod. Classifica**



Ns. rif. 26004_820-fo_CDS_Vicenza_sott-serv

Copia a UDU

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83**LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE**

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Sede legale Terna Rete Italia SpA

Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia - Tel. +39 06 83138111 | terna.it

Reg. Imprese di Roma, C.F. / P.I. 11799181000 | R.E.A. 1328587

Cap. Soc. € 300.000 interamente versato - Socio Unico | Direzione e Coordinamento di Terna SpA

CERTIFICAZIONI,
ACCREDITAMENTI
E ATTESTAZIONI SOA

